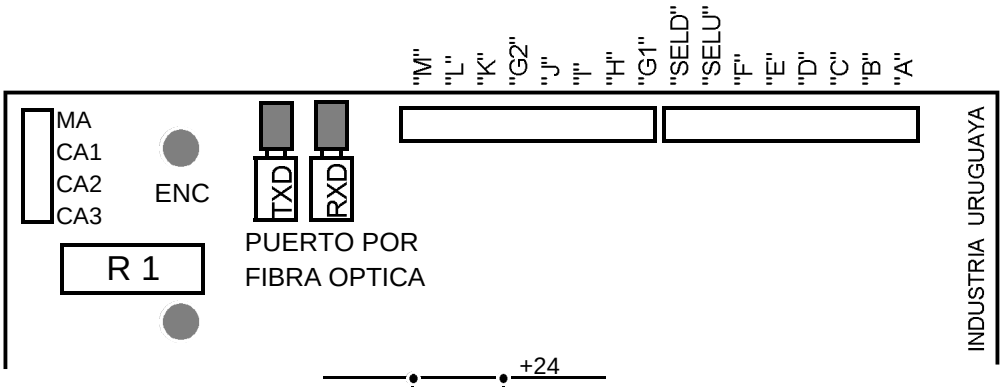

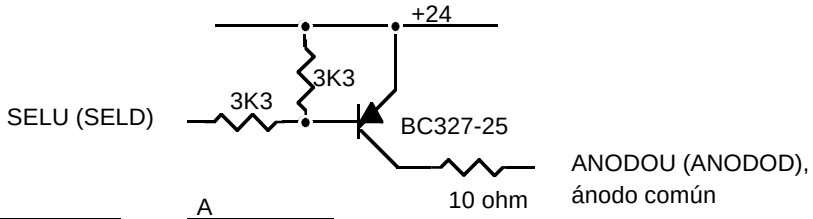

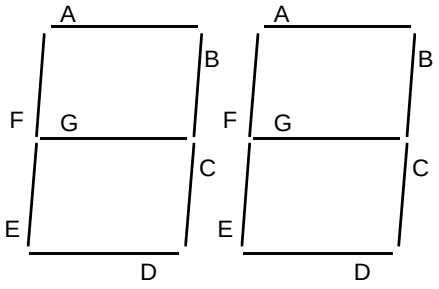

Designación de segmentos en indicadores de 7 segmentos

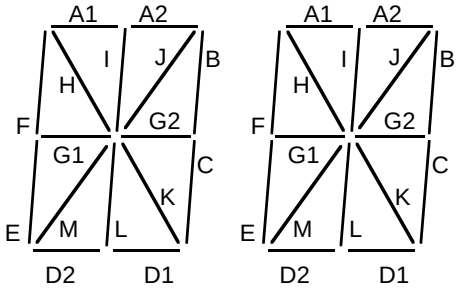

Designación de segmentos en indicadores de 14 (16) segmentos
Ambos segmentos A1 y A2 se comandan con "A "
Ambos segmentos D1 y D2 se comandan con "D"

El comando para el uso de indicadores de 14 segmentos es multiplexado. Los segmentos correspondientes en ambos indicadores (decenas y unidades) se conectan en paralelo. (En indicadores dobles comerciales esta unión suele ser interna).
El circuito que se ilustra puede comandar corrientes de ánodo de 400 mA. Para corrientes mayores se deberán usar transistores darlington PNP y eliminar la resistencia serie de 10 ohm.

C O N T R O L E S S. A.
Electrónica Industrial y Telecomunicaciones

AVENIDA RIVERA 3314 TEL +598(2) 622 0651
MONTEVIDEO 11300 FAX +598(2) 622 2048
URUGUAY www.controles.com
E-mail info@controles.com